



**INSTITUTO DE CIENCIAS  
DE LA CONSTRUCCIÓN  
EDUARDO TORROJA**

C/ Serrano Galvache n. 4 28033 Madrid (Spain)  
Tel.: (34) 91 302 04 40  
[direccion.ietcc@csic.es](mailto:direccion.ietcc@csic.es) [www.ietcc.csic.es](http://www.ietcc.csic.es)



## Evaluación Técnica Europea

**ETE 22/0100  
de 17/02/2025**

### Parte general

**Organismo de Evaluación Técnica emisor del ETE designado según Art. 29 de Reglamento (UE) 305/2011:**

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)

**Nombre comercial del producto de construcción:**

**Anclaje cuña Novipro EXBE-G  
Anclaje cuña Novipro EXBE-X  
Anclaje cuña Novipro EXBE-A4**

**Familia a la que pertenece el producto de construcción:**

Anclaje de expansión controlada fabricado en acero galvanizado, sherardizado o acero inoxidable de métricas M8, M10, M12, M16 y M20 para uso en hormigón fisurado y no fisurado.

**Fabricante:**

**Dahl Sverige AB**  
Bryggerivägen 9  
168 67 Bromma. Suecia.  
Página web: [www.dahl.se](http://www.dahl.se)

**Planta de fabricación:**

ETA Planta de soporte 1

**Esta Evaluación Técnica Europea contiene:**

21 páginas incluyendo 3 anexos que forman parte integral de esta evaluación

**Esta Evaluación Técnica Europea se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, sobre la base de:**

Documento de Evaluación Europea EAD 330232-01-0601 "Anclajes mecánicos para uso en hormigón", ed. Diciembre 2019

**Esta versión reemplaza:**

ETE 22/0100 versión 0 emitida el 03/02/2022



Esta Evaluación Técnica Europea se emite por el Organismo Técnico de Evaluación en su lengua oficial. La traducción de esta Evaluación Técnica Europea a otros idiomas se corresponderá con el documento original emitido y debe ser identificado como tal.

Esta Evaluación Técnica Europea podrá ser retirada por el Organismo de Evaluación Técnica, en particular, de acuerdo con la información facilitada por la Comisión según el apartado 3 del Artículo 25 del Reglamento (UE) N° 305/2011.



## PARTE ESPECÍFICA

### 1. Descripción técnica del producto

El anclaje EXBE-G en el rango M8, M10, M12, M16 y M20 es un anclaje fabricado en acero sherardizado. El anclaje EXBE-X en el rango M8, M10, M12, M16 y M20 es un anclaje fabricado en acero cincado. El anclaje EXBE-A4 en el rango M8, M10, M12, M16 y M20 es un anclaje fabricado en acero inoxidable. El anclaje se instala en un agujero previo cilíndrico y se fija mediante expansión por par controlado. La fijación está caracterizada por fricción entre la grapa de expansión y el hormigón.

El producto y la descripción del mismo se muestra en el anexo A.

### 2. Especificación del uso previsto de acuerdo con el Documento de Evaluación Europeo aplicable.

Las prestaciones dadas en la sección 3 son solo válidas si el anclaje se usa de acuerdo con las especificaciones y condiciones dadas en el anexo B.

Los métodos de verificación y evaluación en los que está basada esta Evaluación Técnica Europea llevan a la asunción de una vida útil en servicio de al menos 50 años. Las indicaciones dadas sobre la vida útil en servicio no pueden ser interpretadas como una garantía dada por el fabricante, sino que deben considerarse sólo como un medio para elegir los productos adecuados en relación con la vida útil en servicio económicamente razonable esperada de las obras.

### 3. Prestaciones del producto y referencia a los métodos empleados para su evaluación.

#### 3.1 Resistencia mecánica y estabilidad (RBO 1)

Características esenciales	Prestaciones
Resistencia características para cargas a tracción (estáticas y cuasi-estáticas), método A	Ver anexos C1, C3 y C4
Resistencia características para cargas a cortante (estáticas y cuasi-estáticas).	Ver anexos C1 y C5
Desplazamientos	Ver anexo C6
Resistencia características y desplazamientos para prestaciones sísmicas categorías C1 y C2	Ver anexos C7 a C10

#### 3.2 Seguridad en caso de incendio (RBO 2)

Características esenciales	Prestaciones
Reacción a fuego	Las fijaciones cumplen los requerimientos para clase A1
Resistencia a fuego	Ver anexos C11 y C12

### 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (en adelante EVCP) aplicado, con referencia a su base legal.

El acto legal Europeo aplicable para el sistema de Evaluación y Verificación de la Constancia de Prestaciones (ver anexo V del Reglamento (EU) No 305/2011) es el 96/582/EC.

El sistema aplicable es el 1.



**5. Detalles técnicos necesarios para la puesta en marcha del sistema de EVCP, según lo previsto en el Documento de Evaluación Europeo aplicable.**

Los detalles técnicos necesarios para la aplicación del sistema EVCP se establecen en el plan de calidad depositado en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.

Realizado por: Dr. Julián Rivera (Unidad de evaluación de productos innovadores, IETcc-CSIC)

Emitido en Madrid, 17 de febrero de 2025

D.Ángel Castillo Talavera


Director

En nombre del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja



### Producto y estado instalado

Anclaje EXBE-G, EXBE-X, EXBE-A4

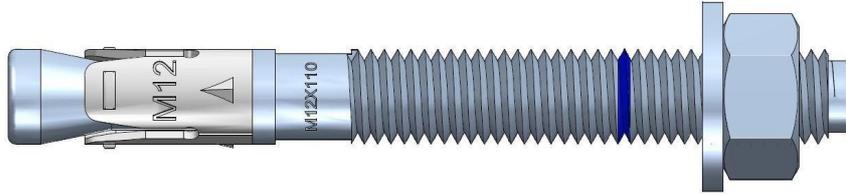


Identificación en el anclaje:

- Grapa de expansión:
  - Anclaje EXBE-G: Logo de la empresa + "EXBE-G" + Métrica.
  - Anclaje EXBE-X: Logo de la empresa + "EXBE-X" + Métrica.
  - Anclaje EXBE-A4: Logo de la empresa + "EXBE-A4" + Métrica.
- Eje: Métrica x Longitud
- Anillo azul para indicar la profundidad de instalación
- Letra de código de longitud en la punta:

Letra en punta	Longitud [mm]
C	68 ÷ 75
D	76 ÷ 88
E	89 ÷ 101
F	102 ÷ 113
G	114 ÷ 126
H	127 ÷ 139

Letra en punta	Longitud [mm]
I	140 ÷ 151
J	152 ÷ 164
K	165 ÷ 177
L	178 ÷ 190
M	191 ÷ 202
N	203 ÷ 215

Letra en punta	Longitud [mm]
O	216 ÷ 228
P	229 ÷ 240
Q	241 ÷ 253
R	254 ÷ 266
S	267 ÷ 300

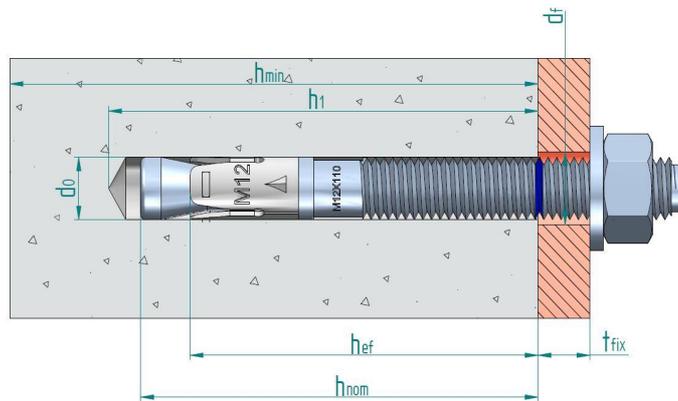

- d<sub>0</sub>: Diámetro nominal de la broca
- d<sub>f</sub>: Diámetro del taladro en el elemento a fijar
- h<sub>ef</sub>: Profundidad efectiva de anclaje
- h<sub>1</sub>: Profundidad del taladro
- h<sub>nom</sub>: Profundidad del anclaje en el hormigón
- h<sub>min</sub>: Espesor mínimo del hormigón
- t<sub>fix</sub>: Espesor de la placa a fijar

Anclajes EXBE-G, EXBE-X, EXBE-A4

Descripción del producto

Condición instalado

Anexo A1



**Tabla A1: materiales**

Item	Designación	Material para EXBE-G	Material para EXBE-X
1	Eje	Alambrón de acero al carbono, sherardizado $\geq 40 \mu\text{m}$ EN 13811	Alambrón de acero al carbono, zincado $\geq 5 \mu\text{m}$ ISO 4042 Zn5/An/T0, con recubrimiento antifricción
2	Arandela	DIN 125, DIN 9021, DIN 440 sherardizada $\geq 40 \mu\text{m}$ EN 13811	DIN 125, DIN 9021, DIN 440 zincada $\geq 5 \mu\text{m}$ ISO 4042 Zn5/An/T0
3	Tuerca	DIN 934 clase 6, sherardizada $\geq 40 \mu\text{m}$ EN 13811	DIN 934 clase 6, zincada $\geq 5 \mu\text{m}$ ISO 4042 Zn5/An/T0
4	Grapa de expansión	Acero inoxidable	Acero al carbono, sherardizado $\geq 15 \mu\text{m}$ EN 13811

Item	Designación	Material para EXBE-A4
1	Eje	Acero inoxidable, grado A4
2	Arandela	DIN 125, DIN 9021, DIN 440 acero inoxidable, grado A4
3	Tuerca	DIN 934 acero inoxidable, grado A4 con recubrimiento antifricción
4	Grapa de expansión	Acero inoxidable, grado A4, cincada $\geq 5 \mu\text{m}$ ISO 4042 Zn5/An/T0

**Anclajes EXBE-G, EXBE-X, EXBE-A4**

Descripción del producto

Materiales

**Anexo A2**



### Especificaciones de uso previsto

Version	Intended use	M8	M10	M12	M16	M20
EXBE-G	Cargas estáticas o cuasi-estáticas	✓	✓	✓	✓	✓
	Cargas sísmicas, categoría C1	✓	✓	✓	✓	✓
	Cargas sísmicas, categoría C2			✓	✓	✓
	Resistencia a exposición a fuego	✓	✓	✓	✓	✓
EXBE-X	Cargas estáticas o cuasi-estáticas	✓	✓	✓	✓	✓
	Cargas sísmicas, categoría C1	✓	✓	✓	✓	✓
	Cargas sísmicas, categoría C2		✓	✓		✓
	Resistencia a exposición a fuego	✓	✓	✓	✓	✓
EXBE-A4	Cargas estáticas o cuasi-estáticas	✓	✓	✓	✓	✓
	Cargas sísmicas, categoría C1		✓	✓	✓	✓
	Cargas sísmicas, categoría C2		✓	✓	✓	✓
	Resistencia a exposición a fuego	✓	✓	✓	✓	✓

#### Material base:

- Hormigón de peso normal en masa o armado, sin fibras, según EN 206:2013+A2:2021
- Clases de resistencia: C20/25 a C50/60 según EN 206:2013+A2:2021
- Hormigón fisurado o no fisurado

#### Condiciones de uso (condiciones ambientales):

- Rango de temperaturas del material base de la fijación durante el tiempo de trabajo: -40°C a +80 °C
- EXBE-X: fijaciones sometidas a condiciones internas secas.
- EXBE-G:
  - Fijaciones en hormigón fisurado: condiciones internas secas
  - Fijaciones en hormigón no fisurado: durabilidad dependiente en las siguientes categorías ambientales de corrosividad según ISO 9223:2012:

Categoría corrosividad	Corrosividad	Durabilidad [años]
C1	Muy baja	50 <sup>1)</sup>
C2	Baja	50 <sup>1)</sup>
C3	Media	19
C4	Alta	9.5
C5	Muy alta	4.7
CX	Extrema	--

1) Vida de trabajo de la fijación limitada a 50 años de acuerdo al DEE 330232-01-0601 sección 1.2

Anclajes EXBE-G, EXBE-X, EXBE-A4

Uso previsto

Especificaciones

Anexo B1



- EXBE-A4: fijaciones sometidas a la exposición atmosférica externas (incluyendo ambientes industriales y marinos) o a condiciones internas húmedas permanentes si no existen condiciones agresivas particulares. Estas condiciones agresivas particulares son, por ejemplo: inmersión permanente o alternada en agua de mar o en la zona de salpicaduras del agua de mar, atmósferas de cloruros de piscinas cubiertas o atmósferas con contaminación química extrema (por ejemplo, en plantas de desulfuración o túneles de carretera donde se utilicen materiales de deshielo). Atmósferas bajo clase de Resistencia a la Corrosión CRC III, de acuerdo a la EN 1993-1-4:2006+A1:2015, anexo A.

Categoría corrosión	Corrosividad	Entornos típicos – Ejemplos	
		Interiores	Exteriores
C1	Muy baja	Espacios calefactados con baja humedad relativa y poca contaminación. Por ejemplo, oficinas, escuelas, museos	Zona seca o fría, ambiente atmosférico con muy baja contaminación y tiempo de humedad, por ejemplo, ciertos desiertos, Ártico /Antártico Central
C2	Baja	Espacios sin calefacción con temperatura y humedad relativa variables. Baja frecuencia de condensación y baja contaminación, por ejemplo, almacenes, pabellones deportivos.	Zona templada, ambiente atmosférico con baja contaminación ( $SO_2 < 5 \text{ g/m}^3$ ), por ejemplo, zonas rurales, pequeñas ciudades. Zona seca o fría, entorno atmosférico con poco tiempo o humedad, por ejemplo, desiertos, zonas subárticas
C3	Media	Espacios con una frecuencia moderada de condensación y una contaminación moderada del proceso de producción, por ejemplo, plantas de procesamiento de alimentos, lavanderías, cervecerías, lecherías	Zona templada, ambiente atmosférico con contaminación media ( $SO_2 \text{ } 5 \text{ g/m}^3 \text{ a } 30 \text{ g/m}^3$ ), o algún efecto de cloruros, por ejemplo, zonas urbanas, zonas costeras con baja deposición de cloruros. Zona subtropical y tropical, atmósfera con baja contaminación
C4	Alta	Espacios con alta frecuencia de condensación y alta contaminación del proceso de producción, por ejemplo, plantas de procesamiento industrial	Zona templada, ambiente atmosférico con alta contaminación ( $SO_2 \text{ } 30 \text{ g/m}^3 \text{ a } 90 \text{ g/m}^3$ ), o efecto sustancial de los cloruros, por ejemplo, zonas urbanas contaminadas, zonas industriales, zonas costeras sin pulverización de agua salada o exposición a un fuerte efecto de las sales de deshielo. Zona subtropical y tropical, atmósfera con contaminación media
C5	Muy alta	Espacios con muy alta frecuencia de condensación y/o alta contaminación del proceso de producción, por ejemplo, minas, cavernas para fines industriales, cobertizos sin ventilación en zonas subtropicales y tropicales	Zona templada, ambiente atmosférico con contaminación muy alta ( $SO_2 \text{ } 90 \text{ g/m}^3 \text{ a } 250 \text{ g/m}^3$ ), o efecto significativo de los cloruros, por ejemplo, zonas industriales, zonas costeras, posiciones protegidas en el litoral. Zona subtropical y tropical, atmósfera con contaminación media
CX	Extrema	Espacios con condensación casi permanente o periodos extensos de exposición a efectos de humedad extrema y/o alta contaminación del proceso de producción, por ejemplo, cobertizos sin ventilación en zonas tropicales húmedas con penetración de contaminación exterior, incluyendo cloruros en el aire y partículas que estimulan la corrosión	Zona subtropical y tropical (tiempo de humedad muy elevado), entorno atmosférico con una contaminación de $SO_2$ muy elevada (superior a $250 \text{ g/m}^3$ ), incluidos los factores de acompañamiento y producción y/o fuerte efecto de los cloruros, por ejemplo, zonas industriales extremas, zonas costeras y de alta mar, contacto ocasional con la niebla salina

<b>Anclajes EXBE-G, EXBE-X, EXBE-A4</b>	<b>Anexo B2</b>
<b>Uso previsto</b>	
Especificaciones	



**Cálculo:**

- Las fijaciones se calculan bajo la responsabilidad de un ingeniero con experiencia en fijaciones y en hormigón.
- Se prepararán métodos de cálculo y dibujos verificables teniendo en cuenta las cargas a fijar. La posición del anclaje se indicará en los planos (por ejemplo: la posición del anclaje en relación con las armaduras o los apoyos, etc.).
- Las fijaciones bajo acciones estáticas o cuasi estáticas se calculan de acuerdo al método de cálculo A según EN1992-4:2018
- Las fijaciones bajo acciones sísmicas (hormigón fisurado) se calculan de acuerdo a EN1992-4:2018. Las fijaciones serán instaladas fuera de las regiones críticas (por ejemplo, zonas de articulación) de la estructura de hormigón. No están permitidas fijaciones a distancia o con capa de mortero.
- Las fijaciones bajo exposición a fuego serán calculadas según EN 1992-4:2018. Debe asegurarse que no se produzca el desprendimiento local del recubrimiento de hormigón.

**Instalación:**

- Taladrado del agujero mediante rotación modo martillo.
- La instalación se lleva a cabo por personal cualificado y bajo la supervisión de la persona responsable de los aspectos técnicos de la obra.
- En caso de agujero abortado: un nuevo agujero se puede realizar a una distancia mínima del doble de la profundidad del agujero abortado, o a una distancia menor si el agujero abortado se rellena con mortero de alta resistencia y si bajo cargas a cortante u oblicuas no está en la dirección de aplicación de la carga.

**Anclajes EXBE-G, EXBE-X, EXBE-A4**

**Uso previsto**

**Especificaciones**

**Anexo B3**



**Tabla C1: Parámetros de instalación para anclaje EXBE-G, EXBE-X**

Parámetros de instalación			Prestaciones				
			M8	M10	M12	M16	M20
d <sub>0</sub>	Diámetro nominal de la broca:	[mm]	8	10	12	16	20
d <sub>f</sub>	Diámetro del taladro en el elemento a fijar:	[mm]	9	12	14	18	22
T <sub>inst</sub>	Par de instalación nominal:	[Nm]	20/15 <sup>1)</sup>	40	60	100	200
L <sub>min</sub>	Longitud total mínima del eje	[mm]	68	82	98	119	140
h <sub>1</sub>	Profundidad del taladro:	[mm]	60	75	85	105	125
h <sub>nom</sub>	Profundidad del anclaje en el hormigón:	[mm]	55	68	80	97	114
h <sub>ef</sub>	Profundidad efectiva de anclaje:	[mm]	48	60	70	85	100
t <sub>fix</sub> ≤	Espesor del elemento a fijar para arandela DIN 125 ≤ <sup>2)</sup> :	[mm]	L - 66	L - 80	L - 96	L - 117	L - 138
t <sub>fix</sub> ≤	Espesor del elemento a fijar para arandelas DIN 9021, DIN 440 ≤ <sup>2)</sup> :	[mm]	L - 67	L - 81	L - 97	L - 118	L - 139
s <sub>min</sub>	Distancia mínima entre anclajes para distancia al borde c ≥	[mm]	40	40	60	65	95
		[mm]	55	70	75	95	105
c <sub>min</sub>	Distancia mínima al borde para distancia entre anclajes s ≥	[mm]	45	45	55	70	95
		[mm]	55	90	110	115	105
h <sub>min</sub>	Espesor mínimo del hormigón: EXBE-G, EXBE-A4	[mm]	100	120	140	170	200
h <sub>min</sub>	Espesor mínimo del hormigón: EXBE-X	[mm]	80	90	105	130	150

<sup>1)</sup> Valores respectivos para anclajes EXBE-G / EXBE-X

<sup>2)</sup> L = longitud total del anclaje

**Tabla C2: Parámetros de instalación para anclaje EXBE-A4**

Parámetros de instalación			Prestaciones				
			M8	M10	M12	M16	M20
d <sub>0</sub>	Diámetro nominal de la broca:	[mm]	8	10	12	16	20
d <sub>f</sub>	Diámetro del taladro en el elemento a fijar:	[mm]	9	12	14	18	22
T <sub>inst</sub>	Par de instalación nominal:	[Nm]	15	30	60	100	200
L <sub>min</sub>	Longitud total mínima del eje	[mm]	68	82	98	119	140
h <sub>1</sub>	Profundidad del taladro:	[mm]	60	75	85	105	125
h <sub>nom</sub>	Profundidad del anclaje en el hormigón:	[mm]	55	68	80	97	114
h <sub>ef</sub>	Profundidad efectiva de anclaje:	[mm]	48	60	70	85	100
t <sub>fix</sub>	Espesor del elemento a fijar para arandela DIN 125 ≤ <sup>1)</sup> :	[mm]	L - 66	L - 80	L - 96	L - 117	L - 138
t <sub>fix</sub>	Espesor del elemento a fijar para arandelas DIN 9021, DIN 440 ≤ <sup>1)</sup> :	[mm]	L - 67	L - 81	L - 97	L - 118	L - 139
s <sub>min</sub>	Distancia mínima entre anclajes:	[mm]	42	47	57	75	100
c <sub>min</sub>	Distancia mínima al borde:	[mm]	47	52	62	75	90
h <sub>min</sub>	Espesor mínimo del hormigón:	[mm]	100	120	140	170	200

<sup>1)</sup> L = longitud total del anclaje

**Anclajes EXBE-G, EXBE-X, EXBE-A4**


**Prestaciones**

Parámetros de instalación

**Anexo C1**



### Proceso de instalación

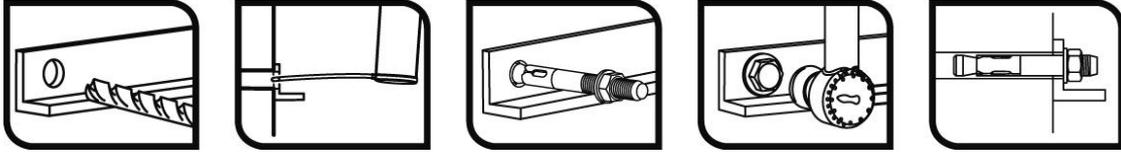

Anclajes EXBE-G, EXBE-X, EXBE-A4

Prestaciones

Procedimiento de instalación

Anexo C2



**Tabla C3: Características esenciales bajo cargas a tracción estáticas o cuasi estáticas para método de cálculo A de acuerdo a EN 1992-4 para anclaje EXBE-G, EXBE-X**

Características esenciales bajo cargas a tracción estáticas o cuasi estáticas de tracción para método de cálculo A		Prestaciones						
		M8	M10	M12	M16	M20		
<b>Cargas de tracción: fallo del acero</b>								
$N_{Rk,s}$	Resistencia característica:	[kN]	18.1	31.4	40.4	72.7	116.6	
$\gamma_{Ms}$	Coficiente parcial de seguridad <sup>1)</sup> :	[-]	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
<b>Cargas de tracción: fallo por extracción en hormigón</b>								
<b>Anclaje EXBE-G</b>								
$N_{Rk,p,uc}$	Resistencia característica en hormigón no fisurado C20/25:	[kN]	10	18	$\geq N_{Rk,c}^{(2)}$	36	$\geq N_{Rk,c}^{(2)}$	
$N_{Rk,p,cr}$	Resistencia característica en hormigón fisurado C20/25:	[kN]	6	10	16	$\geq N_{Rk,c}^{(2)}$	30	
<b>Anclaje EXBE-X</b>								
$N_{Rk,p,uc}$	Resistencia característica en hormigón no fisurado C20/25:	[kN]	10	18	28	34	$\geq N_{Rk,c}^{(2)}$	
$N_{Rk,p,cr}$	Resistencia característica en hormigón fisurado C20/25:	[kN]	7	11	15	$\geq N_{Rk,c}^{(2)}$	$\geq N_{Rk,c}^{(2)}$	
$\gamma_{ins}$	Coficiente de seguridad de instalación:	[-]	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	
$\psi_c$	Factor mayoración para $N_{Rk,p}$ :	C30/37	[-]	1.22	1.17	1.22	1.22	1.17
		C40/50	[-]	1.41	1.31	1.41	1.41	1.31
		C50/60	[-]	1.58	1.43	1.58	1.58	1.43
<b>Cargas de tracción: fallo por cono de hormigón y por fisuración</b>								
$h_{ef}$	Profundidad efectiva de anclaje:	[mm]	48	60	70	85	100	
$k_{ucr,N}$	Factor para hormigón no fisurado:	[-]	11.0					
$k_{cr,N}$	Factor para hormigón fisurado:	[-]	7,7					
$\gamma_{ins}$	Coficiente de seguridad de instalación:	[-]	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	
$S_{cr,N}$	Fallo cono de hormigón:	[mm]	3 x $h_{ef}$					
$C_{cr,N}$		[mm]	1.5 x $h_{ef}$					
$S_{cr,sp}$	Fallo fisuración del hormigón:	[mm]	288	300	350	425 / 510 <sup>3)</sup>	500 / 600 <sup>3)</sup>	
$C_{cr,sp}$		[mm]	144	150	175	213 / 255 <sup>3)</sup>	250 / 300 <sup>3)</sup>	

- <sup>1)</sup> En ausencia de otras regulaciones nacionales  
<sup>2)</sup> El fallo a extracción no es decisivo.  $N_{Rk,c}$  calculado de acuerdo a EN 1992-4.  
<sup>3)</sup> Valores respectivos para EXBE-G / EXBE-X

**Anclajes EXBE-G, EXBE-X**

**Prestaciones**

Característ. esenciales bajo cargas a tracción estáticas o cuasi estáticas

**Anexo C3**



**Tabla C4: Características esenciales bajo cargas a tracción estáticas o cuasi estáticas para método de cálculo A de acuerdo a EN 1992-4 para anclaje EXBE-A4**

Características esenciales bajo cargas a tracción estáticas o cuasi estáticas de tracción para método de cálculo A			Prestaciones					
			M8	M10	M12	M16	M20	
<b>Cargas de tracción: fallo del acero</b>								
$N_{Rk,s}$	Resistencia característica:	[kN]	18.5	30.9	45.5	71.5	122.5	
$\gamma_{Ms}$	Coefficiente parcial de seguridad <sup>1)</sup> :	[-]	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
<b>Cargas de tracción: fallo por extracción en hormigón</b>								
$N_{Rk,p,ucr}$	Resistencia característica en hormigón no fisurado C20/25:	[kN]	12	16	22	$\geq N_{Rk,c}^{0(2)}$	$\geq N_{Rk,c}^{0(2)}$	
$\psi_c$	Factor mayoración para $N_{Rk,p}^0$ :	C30/37	[-]	1.22	1.22	1.22	1.22	1.09
		C40/50	[-]	1.41	1.41	1.41	1.41	1.16
		C50/60	[-]	1.58	1.58	1.58	1.58	1.22
$N_{Rk,p,cr}$	Resistencia característica en hormigón fisurado C20/25:	[kN]	8.5	14	19	$\geq N_{Rk,c}^{0(2)}$	$\geq N_{Rk,c}^{0(2)}$	
$\psi_c$	Factor mayoración para $N_{Rk,p}^0$ :	C30/37	[-]	1.01	1.00	1.09	1.09	1.17
		C40/50	[-]	1.02	1.00	1.15	1.16	1.32
		C50/60	[-]	1.02	1.00	1.20	1.22	1.44
$\gamma_{ins}$	Coefficiente de seguridad de instalación:	[-]	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	
<b>Cargas de tracción: fallo por cono de hormigón y por fisuración</b>								
$h_{ef}$	Profundidad efectiva de anclaje:	[mm]	48	60	70	85	100	
$k_{ucr,N}$	Factor para hormigón no fisurado:	[-]	11.0					
$k_{cr,N}$	Factor para hormigón fisurado:	[-]	7,7					
$\gamma_{ins}$	Coefficiente de seguridad de instalación:	[-]	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	
$S_{cr,N}$	Fallo cono de hormigón:	[mm]	3 x $h_{ef}$					
$C_{cr,N}$		[mm]	1.5 x $h_{ef}$					
$S_{cr,sp}$	Fallo fisuración del hormigón:	[mm]	164	204	238	290	380	
$C_{cr,sp}$		[mm]	82	102	119	145	190	

- 1) En ausencia de otras regulaciones nacionales
- 2) El fallo por extracción no es decisivo.  $N_{Rk,c}^0$  calculado de acuerdo a EN 1992-4.

**Anclaje EXBE-A4**

**Prestaciones**

Característ. esenciales bajo cargas a tracción estáticas o cuasi estáticas

**Anexo C4**



**Tabla C5: Características esenciales bajo cargas a cortante estáticas o cuasi estáticas para método de cálculo A de acuerdo a EN 1992-4 para anclaje EXBE-G, EXBE-X**

Características esenciales bajo cargas a cortante estáticas o cuasi estáticas de tracción para método de cálculo A		Prestaciones				
		M8	M10	M12	M16	M20
<b>Cargas de cortante: fallo del acero sin brazo de palanca</b>						
$V_{Rk,s}$	Resistencia característica: [kN]	11.0	17.4	25.3	47.1	73.1
$k_7$	Factor ductilidad: [-]	1.0				
$\gamma_{Ms}$	Coefficiente parcial de seguridad <sup>1)</sup> : [-]	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
<b>Cargas de cortante: fallo del acero con brazo de palanca</b>						
$M^0_{Rk,s}$	Momento de flexión característico: [Nm]	22.5	44.8	78.6	199.8	389.4
$\gamma_{Ms}$	Coefficiente parcial de seguridad: [-]	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
<b>Cargas de cortante: fallo por desconchamiento del hormigón</b>						
$k_8$	Factor k desconchamiento: [-]	1	2	2	2	2
$\gamma_{ins}$	Coefficiente de seguridad de instalación: [-]	1.0				
<b>Cargas de cortante: fallo del borde del hormigón</b>						
$l_f$	Longitud efectiva del anclaje bajo cargas de cortante: [mm]	48	60	70	85	100
$d_{nom}$	Diámetro exterior del anclaje: [mm]	8	10	12	16	20
$\gamma_{ins}$	Coefficiente de seguridad de instalación: [-]	1.0				

1) En ausencia de otras regulaciones nacionales

**Tabla C6: Características esenciales bajo cargas a cortante estáticas o cuasi estáticas para método de cálculo A de acuerdo a EN 1992-4 para anclaje EXBE-A4**

Características esenciales bajo cargas a cortante estáticas o cuasi estáticas de tracción para método de cálculo A		Prestaciones				
		M8	M10	M12	M16	M20
<b>Cargas de cortante: fallo del acero sin brazo de palanca</b>						
$V_{Rk,s}$	Resistencia característica: [kN]	11.9	18.9	27.4	55.0	85.9
$k_7$	Factor ductilidad: [-]	1.00				
$\gamma_{Ms}$	Coef. parcial de seguridad <sup>1)</sup> : [-]	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
<b>Cargas de cortante: fallo del acero con brazo de palanca</b>						
$M^0_{Rk,s}$	Momento de flexión característico: [Nm]	26.2	52.3	91.7	233.1	454.3
$\gamma_{Ms}$	Coefficiente parcial de seguridad: [-]	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
<b>Cargas de cortante: fallo por desconchamiento del hormigón</b>						
$k_8$	Factor desconchamiento: [-]	1	2	2	2	2
$\gamma_{ins}$	Coefficiente de seguridad de instalación: [-]	1.00				
<b>Cargas de cortante: fallo del borde del hormigón</b>						
$l_f$	Longitud efectiva del anclaje bajo cargas de cortante: [mm]	48	60	70	85	100
$d_{nom}$	Diámetro exterior del anclaje: [mm]	8	10	12	16	20
$\gamma_{ins}$	Coefficiente de seguridad de instalación: [-]	1.00				

1) En ausencia de otras regulaciones nacionales

**Anclajes EXBE-G, EXBE-X, EXBE-A4**

**Prestaciones**

Característ. esenciales bajo cargas a cortante estáticas o cuasi estáticas

**Anexo C5**



**Tabla C7: Desplazamientos bajo cargas de tracción para anclaje EXBE-G, EXBE-X, EXBE-A4**

Desplazamientos bajo cargas de tracción		Prestaciones				
		M8	M10	M12	M16	M20
<b>Anclaje EXBE-G</b>						
N	Carga de servicio de tracción: [kN]	2.5	4.3	6.3	10.4	13.9
$\bar{\delta}_{N0}$	Desplazamiento a corto plazo: [mm]	1.0	1.1	0.9	1.5	1.2
$\bar{\delta}_{N\infty}$	Desplazamiento a largo plazo: [mm]	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
<b>Anclaje EXBE-X</b>						
N	Carga de servicio de tracción: [kN]	2.5	4.3	7.6	11.9	14.3
$\bar{\delta}_{N0}$	Desplazamiento a corto plazo: [mm]	1.0	1.1	0.9	1.5	1.3
$\bar{\delta}_{N\infty}$	Desplazamiento a largo plazo: [mm]	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
<b>Anclaje EXBE-A4</b>						
N	Carga de servicio de tracción en hormigón no fisurado: [kN]	5.7	7.6	8.7	15.3	19.5
$\bar{\delta}_{N0}$	Desplazamiento a corto plazo: [mm]	1.4	1.4	1.4	1.8	1.8
$\bar{\delta}_{N\infty}$	Desplazamiento a largo plazo: [mm]	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
<b>Anclaje EXBE-A4</b>						
N	Carga de servicio de tracción en hormigón fisurado: [kN]	4.0	6.7	7.5	10.7	13.7
$\bar{\delta}_{N0}$	Desplazamiento a corto plazo: [mm]	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
$\bar{\delta}_{N\infty}$	Desplazamiento a largo plazo: [mm]	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

**Tabla C8: Desplazamientos bajo cargas de cortante anclaje EXBE-G, EXBE-X, EXBE-A4**

Desplazamientos bajo cargas de cortante		Prestaciones				
		M8	M10	M12	M16	M20
<b>Anclaje EXBE-G</b>						
V	Carga de servicio de cortante: [kN]	4.9	6.8	8.5	15.1	24.6
$\bar{\delta}_{V0}$	Desplazamiento a corto plazo: [mm]	1.0	1.5	1.8	1.9	3.1
$\bar{\delta}_{V\infty}$	Desplazamiento a largo plazo: [mm]	1.5	2.3	2.7	2.9	4.7
<b>Anclaje EXBE-X</b>						
V	Carga de servicio de cortante: [kN]	4.9	6.8	8.5	15.1	24.6
$\bar{\delta}_{V0}$	Desplazamiento a corto plazo: [mm]	1.0	1.5	1.8	1.9	3.1
$\bar{\delta}_{V\infty}$	Desplazamiento a largo plazo: [mm]	1.5	2.3	2.7	2.9	4.7
<b>Anclaje EXBE-A4</b>						
V	Carga de servicio de cortante: [kN]	6.8	10.8	15.7	31.4	46.9
$\bar{\delta}_{V0}$	Desplazamiento a corto plazo: [mm]	1.9	1.6	1.6	2.2	2.2
$\bar{\delta}_{V\infty}$	Desplazamiento a largo plazo: [mm]	2.4	2.4	2.4	3.3	3.3

**Anclajes EXBE-G, EXBE-X, EXBE-A4**

**Prestaciones**

Desplazamientos bajo cargas de tracción y cortante

**Anexo C6**



**Tabla C9: Características esenciales para prestaciones sísmicas categoría C1 anclajes EXBE-G, EXBE-X**

Características esenciales para prestaciones sísmicas categoría C1		Prestaciones					
		M8	M10	M12	M16	M20	
<b>Fallo del acero a tracción</b>							
$N_{Rk,s,C1}$	Resistencia característica del acero a tracción:	[kN]	18.1	31.4	40.4	72.7	116.6
$\gamma_{Ms,N}$	Coefficiente parcial de seguridad:	[-]	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>Fallo del acero a cortante</b>							
<b>Anclaje EXBE-G</b>							
$V_{Rk,s,C1}$	Resistencia característica del acero a cortante::	[kN]	6.6	12.5	18.9	35.4	54.8
<b>Anclaje EXBE-X</b>							
$V_{Rk,s,C1}$	Resistencia característica del acero a cortante:	[kN]	7.7	12.2	17.8	33.0	58.5
$\alpha_{gap}$	Factor para holgura anular	[-]	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
$\gamma_{Ms,V}$	Coefficiente parcial de seguridad:	[-]	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
<b>Fallo a extracción</b>							
<b>Anclaje EXBE-G</b>							
$N_{Rk,p,C1}$	Resistencia característica a extracción:	[kN]	6.0	9.0	16.0	25.0	30.0
<b>Anclaje EXBE-X</b>							
$N_{Rk,p,C1}$	Resistencia característica a extracción:	[kN]	5.9	8.9	16.0	25.0	30.0
$\gamma_{ins}$	Coefficiente de seguridad de instalación:	[-]	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0
<b>Fallo por cono de hormigón</b>							
$h_{ef}$	Profundidad efectiva de anclaje:	[mm]	48	60	70	85	100
$s_{Cr,N}$	Distancia entre anclajes:	[mm]	3 x $h_{ef}$				
$c_{Cr,N}$	Distancia al borde:	[mm]	1.5 x $h_{ef}$				
$\gamma_{ins}$	Coefficiente de seguridad de instalación:	[-]	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0
<b>Fallo por desconchamiento del hormigón</b>							
$k_B$	Factor desconchamiento:	[-]	1	2	2	2	2
<b>Fallo por borde del hormigón</b>							
$l_t$	Longitud efectiva del anclaje:	[mm]	48	60	70	85	100
$d_{nom}$	Diámetro exterior del anclaje:	[mm]	8	10	12	16	20

**Anclajes EXBE-G, EXBE-X**

**Prestaciones**

Características esenciales para prestaciones sísmicas categoría C1

**Anexo C7**



**Tabla C10: Características esenciales para prestaciones sísmicas categoría C1 anclajes EXBE-A4**

Características esenciales para prestaciones sísmicas categoría C1			Prestaciones				
			M8	M10	M12	M16	M20
<b>Fallo del acero a tracción</b>							
$N_{Rk,s,C1}$	Resistencia característica del acero a tracción:	[kN]	--	30.9	45.5	71.5	122.5
$\gamma_{Ms,N}$	Coefficiente parcial de seguridad:	[-]	--	1.4	1.4	1.4	1.4
<b>Fallo del acero a cortante</b>							
$V_{Rk,s,C1}$	Resistencia característica del acero a cortante:	[kN]	--	10.6	19.2	40.2	45.5
$\alpha_{gap}$	Factor para holgura anular	[-]	--	0.5			
$\gamma_{Ms,V}$	Coefficiente parcial de seguridad:	[-]	--	1.25	1.25	1.25	1.25
<b>Fallo a extracción</b>							
$N_{Rk,p,C1}$	Resistencia característica a extracción:	[kN]	--	6.4	11.8	17.5	20.6
$\gamma_{ins}$	Coefficiente de seguridad de instalación:	[-]	--	1.0	1.2	1.2	1.2
<b>Fallo por cono de hormigón</b>							
$h_{ef}$	Profundidad efectiva de anclaje:	[mm]	--	60	70	85	100
$s_{cr,N}$	Distancia entre anclajes:	[mm]	--	3 x $h_{ef}$			
$c_{cr,N}$	Distancia al borde:	[mm]	--	1.5 x $h_{ef}$			
$\gamma_{ins}$	Coefficiente de seguridad de instalación:	[-]	--	1.0	1.2	1.2	1.2
<b>Fallo por desconchamiento del hormigón</b>							
$k_B$	Factor desconchamiento:	[-]	--	2	2	2	2
<b>Fallo por borde del hormigón</b>							
$l_f$	Longitud efectiva del anclaje:	[mm]	--	60	70	85	100
$d_{nom}$	Diámetro exterior del anclaje:	[-]	--	10	12	16	20

<b>Anclajes EXBE-A4</b>	<b>Anexo C8</b>
<b>Prestaciones</b>	
Características esenciales para prestaciones sísmicas categoría C1	



**Tabla C11: Características esenciales para prestaciones sísmicas categoría C2 anclajes EXBE-G, EXBE-X**

Características esenciales para prestaciones sísmicas categoría C2			Prestaciones				
			M8	M10	M12	M16	M20
<b>Fallo del acero a tracción y cortante</b>							
$N_{Rk,s,C2}$	Resistencia característica del acero a tracción:	[kN]	--	31.4	40.4	72.7	116.6
$\gamma_{Ms,N}$	Coefficiente parcial de seguridad:	[-]	--	1.5	1.5	1.5	1.5
$V_{Rk,s,C2}$	Resistencia característica del acero a cortante:	[kN]	--	12.2	17.8	33.0	58.5
$\alpha_{gap}$	Factor para holgura anular:	[-]	--	0.5	0.5	0.5	0.5
$\gamma_{Ms,V}$	Coefficiente parcial de seguridad:	[-]	--	1.25	1.25	1.25	1.25
<b>Fallo a extracción</b>							
<b>Anclaje EXBE-G</b>							
$N_{Rk,p,C2}$	Resistencia carac.extracción:	[kN]	--	--	5.9	16.3	17.2
<b>Anclaje EXBE-X</b>							
$N_{Rk,p,C2}$	Resistencia carac.extracción:	[kN]	--	3.9	9.1	--	21.0
$\gamma_{ins}$	Coefficiente de seguridad de instalación:	[-]	--	1.0	1.0	1.0	1.0
<b>Fallo por cono de hormigón</b>							
$h_{ef}$	Profundidad efectiva de anclaje:	[mm]	--	60	70	85	100
$s_{cr,N}$	Distancia entre anclajes:	[mm]	--	3 x $h_{ef}$			
$c_{cr,N}$	Distancia al borde:	[mm]	--	1.5 x $h_{ef}$			
$\gamma_{ins}$	Coefficiente de seguridad de instalación:	[-]	--	1.0	1.0	1.0	1.0
<b>Fallo por desconchamiento del hormigón</b>							
$k_B$	Factor desconchamiento:	[-]	--	2	2	2	2
<b>Fallo por borde del hormigón</b>							
$l_t$	Longitud efectiva del anclaje:	[mm]	--	60	70	85	100
$d_{nom}$	Diámetro exterior del anclaje:	[mm]	--	10	12	16	20
<b>Desplazamientos</b>							
<b>Anclaje EXBE-G</b>							
$\bar{\Delta}_{N,C2s}$ (DLS)	Desplazamiento estado límite	[mm]	--	--	6.79	5.21	5.72
$\bar{\Delta}_{V,C2}$ (DLS)	daño <sup>1) 2)</sup> :	[mm]	--	--	5.53	5.96	6.37
$\bar{\Delta}_{N,C2}$ (ULS)	Desplazamiento estado límite	[mm]	--	--	24.70	19.58	17,20
$\bar{\Delta}_{V,C2}$ (ULS)	último <sup>1)</sup> :	[mm]	--	--	9.08	10.66	12.32
<b>Anclaje EXBE-X</b>							
$\bar{\Delta}_{N,C2}$ (DLS)	Desplazamiento estado límite	[mm]	--	3.15	5.57	--	6.82
$\bar{\Delta}_{V,C2}$ (DLS)	daño <sup>1) 2)</sup> :	[mm]	--	5.61	5.53	--	6.37
$\bar{\Delta}_{N,C2}$ (ULS)	Desplazamiento estado límite	[mm]	--	14.77	20.31	--	29.12
$\bar{\Delta}_{V,C2}$ (ULS)	último <sup>1)</sup> :	[mm]	--	8.68	9.08	--	12.32

<sup>1)</sup> Los desplazamientos indicados representan valores medios

<sup>2)</sup> Un pequeño desplazamiento puede ser requerido en el cálculo en caso de fijaciones sensibles a desplazamientos de soportes "rígidos". La resistencia característica asociada con dicho pequeño desplazamiento puede ser determinada por interpolación lineal o reducción proporcional.

<b>Anclajes EXBE-G, EXBE-X</b>	<b>Anexo C9</b>
<b>Prestaciones</b>	
Características esenciales para prestaciones sísmicas categoría C2	



**Tabla C12: Características esenciales para prestaciones sísmicas categoría C2 anclajes EXBE-A4**

Características esenciales para prestaciones sísmicas categoría C2			Prestaciones				
			M8	M10	M12	M16	M20
<b>Fallo del acero a tracción y cortante</b>							
$N_{Rk,s,C2}$	Resistencia característica del acero a tracción:	[kN]	--	30.9	45.5	71.5	122.5
$\gamma_{Ms,N}$	Coefficiente parcial de seguridad:	[-]	--	1.4	1.4	1.4	1.4
$V_{Rk,s,C2}$	Resistencia característica del acero a cortante:	[kN]	--	10.6	19.2	40.2	45.5
$\alpha_{gap}$	Factor para holgura anular:	[-]	--	0.5			
$\gamma_{Ms,V}$	Coefficiente parcial de seguridad:	[-]	--	1.25	1.25	1.25	1.25
<b>Fallo a extracción</b>							
$N_{Rk,p,C2}$	Resistencia carac.extracción:	[kN]	--	3.0	4.0	15.8	15.7
$\gamma_{ins}$	Coefficiente de seguridad de instalación:	[-]	--	1.0	1.2	1.2	1.2
<b>Fallo por cono de hormigón</b>							
$h_{ef}$	Profundidad efectiva de anclaje:	[mm]	--	60	70	85	100
$s_{cr,N}$	Distancia entre anclajes:	[mm]	--	3 x $h_{ef}$			
$c_{cr,N}$	Distancia al borde:	[mm]	--	1.5 x $h_{ef}$			
$\gamma_{ins}$	Coefficiente de seguridad de instalación:	[-]	--	1.0	1.2	1.2	1.2
<b>Fallo por desconchamiento del hormigón</b>							
$k_8$	Factor desconchamiento:	[-]	--	2	2	2	2
<b>Fallo por borde del hormigón</b>							
$l_f$	Longitud efectiva del anclaje:	[mm]	--	60	70	85	100
$d_{nom}$	Diámetro exterior del anclaje:	[-]	--	10	12	16	20
<b>Desplazamientos</b>							
$\bar{\Delta}_{N,C2}$ (DLS)	Desplazamiento estado límite	[mm]	--	2.6	4.9	5.2	5.5
$\bar{\Delta}_{V,C2}$ (DLS)	daño <sup>1) 2)</sup> :	[mm]	--	4.5	4.5	5.2	5.6
$\bar{\Delta}_{N,C2}$ (ULS)	Desplazamiento estado límite	[mm]	--	9.3	15.2	13.2	15.7
$\bar{\Delta}_{V,C2}$ (ULS)	último <sup>1)</sup> :	[mm]	--	6.9	7.2	8.3	7.9

<sup>1)</sup> Los desplazamientos indicados representan valores medios

<sup>2)</sup> Un pequeño desplazamiento puede ser requerido en el cálculo en caso de fijaciones sensibles a desplazamientos de soportes "rígidos". La resistencia característica asociada con dicho pequeño desplazamiento puede ser determinada por interpolación lineal o reducción proporcional.

<b>Anclaje EXBE-A4</b>	<b>Anexo C10</b>
<b>Prestaciones</b>	
Características esenciales para prestaciones sísmicas categoría C2	



**Tabla C13: Características esenciales bajo exposición a fuego anclaje EXBE-G, EXBE-X**

Características esenciales bajo exposición a fuego			Prestaciones				
			M8	M10	M12	M16	M20
<b>Fallo del acero</b>							
$N_{Rk,s,fi}$	Resistencia característica a tracción:	R30 [kN]	0,4	0,9	1,7	3,1	4,9
		R60 [kN]	0,3	0,8	1,3	2,4	3,7
		R90 [kN]	0,3	0,6	1,1	2,0	3,2
		R120 [kN]	0,2	0,5	0,8	1,6	2,5
$V_{Rk,s,fi}$	Resistencia característica a cortante:	R30 [kN]	0,4	0,9	1,7	3,1	4,9
		R60 [kN]	0,3	0,8	1,3	2,4	3,7
		R90 [kN]	0,3	0,6	1,1	2,0	3,2
		R120 [kN]	0,2	0,5	0,8	1,6	2,5
$M^0_{Rk,s,fi}$	Resistencia característica a flexión:	R30 [Nm]	0,4	1,1	2,6	6,7	13,0
		R60 [Nm]	0,3	1,0	2,0	5,0	9,7
		R90 [Nm]	0,3	0,7	1,7	4,3	8,4
		R120 [Nm]	0,2	0,6	1,3	3,3	6,5
<b>Fallo a extracción</b>							
$N_{Rk,p,fi}$	Resistencia característica:	R30 [kN]	1,3/1,5 <sup>1)</sup>	2,3	3,0/4,0 <sup>1)</sup>	6,3	7,5
		R60 [kN]					
		R90 [kN]	1,0/1,2 <sup>1)</sup>	1,8	2,4/3,2 <sup>1)</sup>	5,0	6,0
		R120 [kN]					
<b>Fallo por cono de hormigón <sup>2)</sup></b>							
$N_{Rk,c,fi}$	Resistencia característica:	R30 [kN]	2,9	5,0	7,4	12,0	18,0
		R60 [kN]					
		R90 [kN]	2,3	4,0	5,9	9,6	14,4
		R120 [kN]					
$S_{cr,N,fi}$	Distancia crítica entre anclajes:	R30 a R120 [mm]	4 x $h_{ef}$				
$S_{min,fi}$	Distancia mínima entre anclajes:	R30 a R120 [mm]	50	60	70	85/128 <sup>1)</sup>	100/150 <sup>1)</sup>
$C_{cr,N,fi}$	Distancia crítica al borde:	R30 a R120 [mm]	2 x $h_{ef}$				
$C_{min,fi}$	Distancia mínima al borde:	R30 a R120 [mm]	$C_{min} = 2 \times h_{ef}$ ; si el ataque de fuego proviene de más de una cara, la distancia del anclaje al borde tiene que ser $\geq 300$ mm $y \geq 2 \times h_{ef}$				
<b>Fallo por desconchamiento del hormigón</b>							
$k_{\delta}$	Factor desconchamiento:	R30 a R120 [-]	1	2	2	2	2

<sup>1)</sup> Valores respectivos para anclajes EXBE-G, EXBE-X

<sup>2)</sup> Como regla el fallo de fisuración se puede obviar dado que se asume hormigón fisurado y armadura.

Se recomienda un factor de seguridad para resistencia bajo exposición a fuego  $\gamma_{m,fi} = 1,0$  en ausencia de otras regulaciones nacionales

**Anclajes EXBE-G, EXBE-X**

**Prestaciones**

Características esenciales bajo exposición a fuego

**Anexo C11**



**Tabla C14: Características esenciales bajo exposición a fuego anclaje EXBE-A4**

4 Características esenciales bajo exposición a fuego				Prestaciones				
				M8	M10	M12	M16	M20
<b>Fallo del acero</b>								
$N_{Rk,s,fi}$	Resistencia característica a tracción:	R30	[kN]	4,20	7,11	11,00	20,49	31,97
		R60	[kN]	2,96	5,84	10,16	18,93	29,53
		R90	[kN]	1,73	3,47	6,10	11,37	17,74
		R120	[kN]	1,11	2,28	4,08	7,59	11,85
$V_{Rk,s,fi}$	Resistencia característica a cortante:	R30	[kN]	4,20	7,11	11,00	20,49	31,97
		R60	[kN]	2,96	5,84	10,16	18,93	29,53
		R90	[kN]	1,73	3,47	6,10	11,37	17,74
		R120	[kN]	1,11	2,28	4,08	7,59	11,85
$M^0_{Rk,s,fi}$	Resistencia característica a flexión:	R30	[Nm]	4,30	9,16	17,09	43,45	84,70
		R60	[Nm]	3,03	7,53	15,79	40,14	78,24
		R90	[Nm]	1,77	4,47	9,49	24,12	47,01
		R120	[Nm]	1,14	2,95	6,34	16,10	31,39
<b>Fallo a extracción</b>								
$N_{Rk,p,fi}$	Resistencia característica:	R30	[kN]	2,1	3,5	4,8	6,74	8,60
		R60	[kN]					
		R90	[kN]					
		R120	[kN]	1,7	2,8	3,8	5,39	6,88
<b>Fallo por cono de hormigón <sup>1)</sup></b>								
$N_{Rk,c,fi}$	Resistencia característica:	R30	[kN]	2,7	4,8	7,1	11,5	17,2
		R60	[kN]					
		R90	[kN]					
		R120	[kN]	2,2	43,8	5,6	9,2	13,8
$S_{cr,N,fi}$	Distancia crítica entre anclajes:	R30 a R120	[mm]	4 x $h_{ef}$				
$S_{min,fi}$	Distancia mínima entre anclajes:	R30 a R120	[mm]	42	47	57	75	100
$C_{cr,N,fi}$	Distancia crítica al borde:	R30 a R120	[mm]	2 x $h_{ef}$				
$C_{min,fi}$	Distancia mínima al borde:	R30 a R120	[mm]	$C_{min} = 2 \times h_{ef}$ ; si el ataque de fuego proviene de más de una cara, la distancia del anclaje al borde tiene que ser $\geq 300$ mm y $\geq 2 \times h_{ef}$				
<b>Fallo por desconchamiento del hormigón</b>								
$k_{\delta}$	Factor desconchamiento:	R30 a R120	[-]	1	2	2	2	2

<sup>1)</sup> Como regla el fallo de fisuración se puede obviar dado que se asume hormigón fisurado y armadura.

Se recomienda un factor de seguridad para resistencia bajo exposición a fuego  $\gamma_{m,fi} = 1,0$  en ausencia de otras regulaciones nacionales

**Anclaje EXBE-A4**

**Prestaciones**

Características esenciales bajo exposición a fuego

**Anexo C12**

